


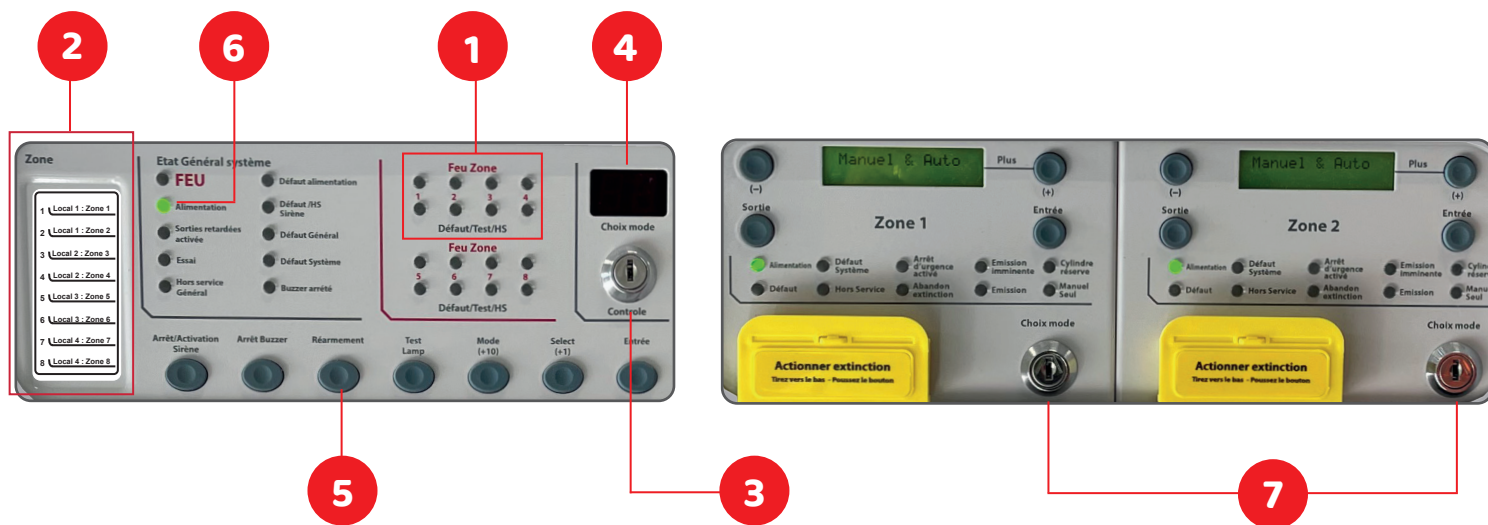

En cas de pré alarme (1 seul voyant rouge ①) ②

- ✓ Localiser le détecteur activé (son voyant est allumé) en ambiance, faux plafond ou faux plancher de la zone en alarme.*
- ✓ En cas de confirmation visuelle de l'alarme :
 - Effectuer la procédure d'alerte et ou d'action en vigueur dans l'établissement

En cas d'alarme feu confirmée (Sirènes + panneau lumineux « Evacuation Générale » activés :

- ✓ Procéder à l'évacuation

*Se reporter sur la localisation notée dans ②

Réarmement du système

- ✓ Vérifier que l'évènement à l'origine de l'alarme feu a disparu (absence de fumée ou déclencheur manuel réarmé),
- ✓ Passer en Niv 2 en tournant la clé ③ l'afficheur ④ indique: « ad »
- ✓ Appuyer sur le bouton « Remise à 0 » ⑤, seul le voyant vert « Alimentation » reste allumé ⑥

Commande mode « Manuel »

- ✓ Commutateur « Automatique / Manuel seul » ⑦

Pour plus d'information, consulter la notice d'exploitation 1112