NOTICE DE TRANSFORMATION SF

KIT DE TRANSFORMATION SF

pour extincteurs 6L/9L à additif de type AFFF en extincteurs à additif sans fluor

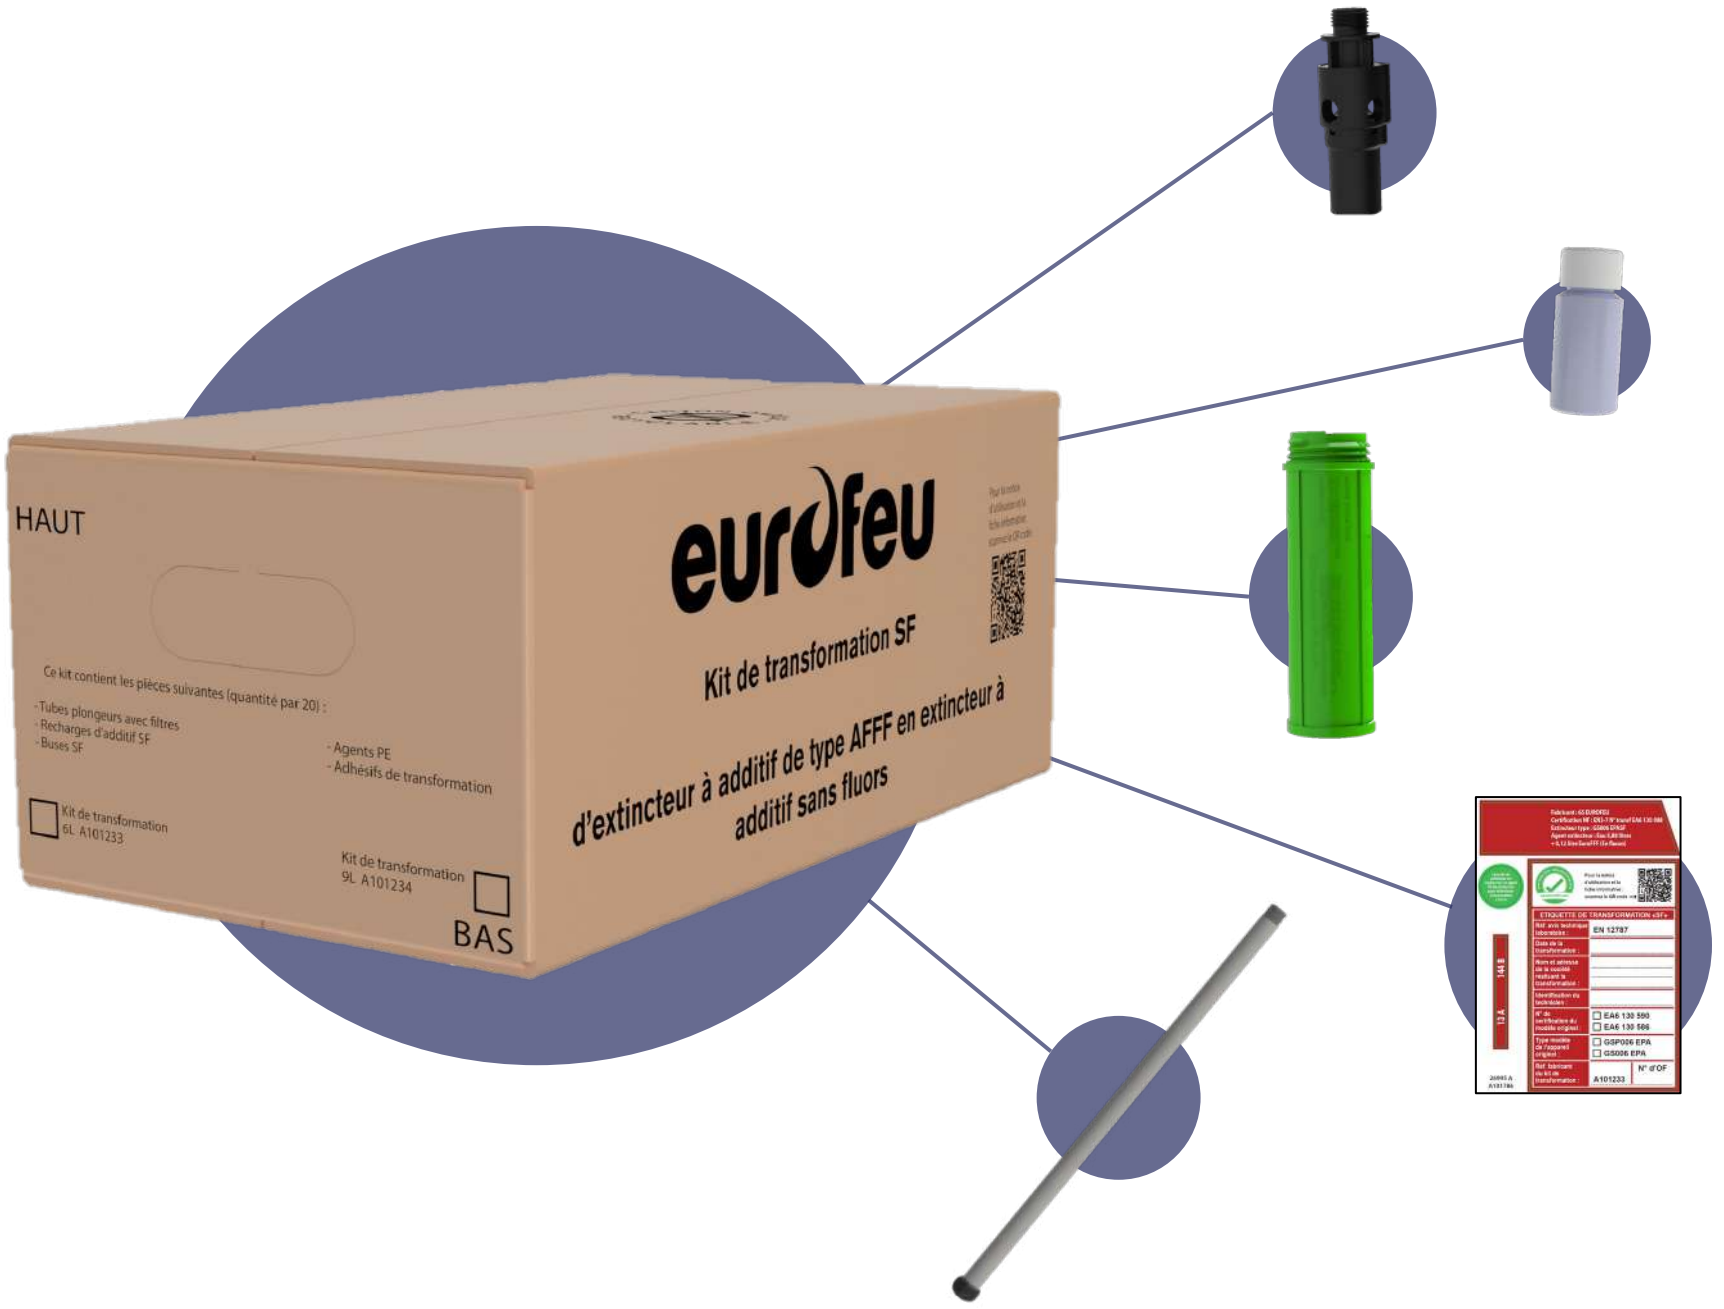

Niveau de compétence attendu pour réaliser la transformation :

Le technicien qui va réaliser la transformation doit au minimum :

- ✓ Connaître et respecter les procédures de maintenance des appareils,
- ✓ Connaître et respecter la présente notice de transformation.

Les procédures de maintenance des appareils concernés sont disponibles auprès d'EUROFEU.

La date de référence pour les intervalles de maintenance demeure celle de l'extincteur originel et non celle à laquelle l'extincteur a été transformé

Ce kit est valable uniquement pour la transformation des appareils suivants selon N° avis technique EN 12787 :

- Type modèle de l'appareil originel - Capacité extinctrice Volume Additif AFF	- N° de certification NF du modèle originel - N° certificat PED	Marques commerciales	Type modèle de l'appareil après transformation Capacité extinctrice Volume Additif AFF	- N° de certification du modèle après transformation - N° certificat PED
GSP006 EPA 21A – 233B 120ml (tube container)	EA6 130 590 08/FR/1626	Eurofeu/SPIT/AFREX	GS006 EPASF 13A – 144B 120ml (tube container)	Trans EA6 130 988 08/FR/1626
GS006 EPA 13A – 183B 90ml (tube container)	EA6 130 586 08/FR/1626	AREX	GS006 EPASF 13A – 144B 120ml (tube container)	Trans EA6 130 988 08/FR/1626
GS009 EPA 27A – 233B 120ml (tube container)	EA9 130 857 08/FR/1626	Eurofeu/SPIT/AFREX /AREX	GS009 EPASF 21A – 183B 120ml (tube container)	Trans EA6 130 989 08/FR/1626

Compatibilité du modèle originel et cible vis-à-vis du risque pression : OUI

Marques commerciales concernées :

Photos avant transformation

Eurofeu

Afrex

Arex

SPIT

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
1		**1/** Pour effectuer l'opération de transformation d'un extincteur fluoré en un extincteur sans fluor, le technicien doit disposer d'un kit de transformation adéquat composé des éléments *suivants (chaque Kit de transformation permet de traiter 20 extincteurs)* : **<u>Pour les extincteurs 6L</u>** **- Un kit de transformation 6L *(A101233) :*** - (x20) Buse SF ***(A035363),*** - (x20) Tube plongeur 6L avec filtre ***(A033945),*** - (x20) Adhésives kit 6L SF dim 115mmx155mm ***(A101786),*** - (x2) Carton de 10 Dose Agent PE ***(A034871),*** - Un carton de 20 recharges d'additif EuroFFF ***(A034488).*** **<u>Pour les extincteurs 9L</u>** **- Un kit de transformation 9L *(A101234) :*** - (x20) Buse SF ***(A035363),*** - (x20) Tube plongeur 9L avec filtre ***(A033949),*** - (x20) Adhésives kit 9L SF dim 115mmx155mm ***(A101788),*** - (x2) Carton de 10 Dose Agent PE ***(A034871),*** - Un carton de 20 recharges d'additif EuroFFF ***(A034488).***
2		**2/** Prendre l'extincteur fluoré à transformer en extincteur non fluoré. *Avant toute intervention et conformément à la procédure générale de maintenance concernée, contrôler visuellement l'absence de choc et de corrosion.* *L'extincteur non-conforme visuellement ne pourra pas subir la transformation et devra faire l'objet d'un remplacement.*

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
3		**3/** Démonter la tête complète, en dévissant les écrous. Ne jamais exposer le visage au-dessus de la tête de l'extincteur à démonter. *S'assurer de l'absence de pression interne en appuyant / actionnant la gâchette de la lance.*
4		**4/** Mettre la tête complète de côté, puis prendre le corps.

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
5		**5/** Vider le contenu du corps (eau pure ou eau pure avec agent PE). Puis rincer à l'eau le réservoir. **Attention :** *Vérifier et contrôler la conformité de la peinture intérieure selon la procédure de maintenance* *Réaliser en conformité avec la procédure de maintenance.*
6		**6/** Remplir l'extincteur avec de l'eau, selon les quantités ci-dessous : - Pour un 6L il faut 5,85L d'eau, - Pour un 9L il faut 8,85L d'eau

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
7	 	**7/** Prendre un flacon d'agent PE (24ml) présent dans le kit de transformation et le vider dans le réservoir. *Le volume de l'agent PE est identique pour un extincteur 6L et pour un extincteur 9L.*
8		**8/** Mettre le corps de côté, puis prendre la tête à transformer.

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
9		**9/** Démonter la recharge AFFF (fluorée de couleur translucide). *Ce composant est à récupérer et à gérer en conformité avec la gestion des déchets liés à l'activité de maintenance des extincteurs.*
10		**10/** Démonter le tube plongeur. *Ce composant est à récupérer et à gérer en conformité avec la gestion des déchets liée à l'activité de maintenance des extincteurs.*

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
11		**11/** Monter la recharge EUROFFF sans fluor de couleur vert translucide présente dans le kit de transformation. *Attention :* *Bien vérifier la présence du joint plat* *Enlever le capuchon protecteur de l'opercule de la recharge EUROFFF*
12		**12/** Monter le tube plongeur présent dans le kit de transformation. *Le tube plongeur est différent car il comporte un filtre.*

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
13		**13/** Positionner la tête avec les nouveaux composants sans fluor sur le corps de l'extincteur qui a déjà été rempli. *Vérifier et réaliser en conformité avec la procédure de maintenance :* *-Le remplacement du joint de tête,* *- La conformité du marquage et du poids de la cartouche CO2,* *- Le bon fonctionnement de la goupille – percuteur,* *- Serrer selon les préconisations.*
14	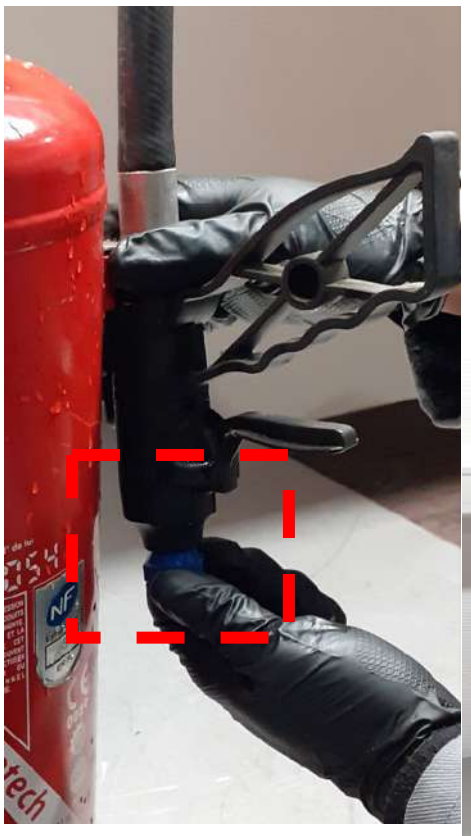	**14/** Démonter le pulvérisateur de couleur bleu. *Vérifier et contrôler la conformité de la lance selon la procédure de maintenance.* *Ce composant est à récupérer et à gérer en conformité avec la gestion des déchets liée à l'activité de maintenance des extincteurs.*

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
15		**15/** Visser la nouvelle buse SF de couleur noire présente dans le kit de transformation en lieu et place du pulvérisateur bleu démonté.
16	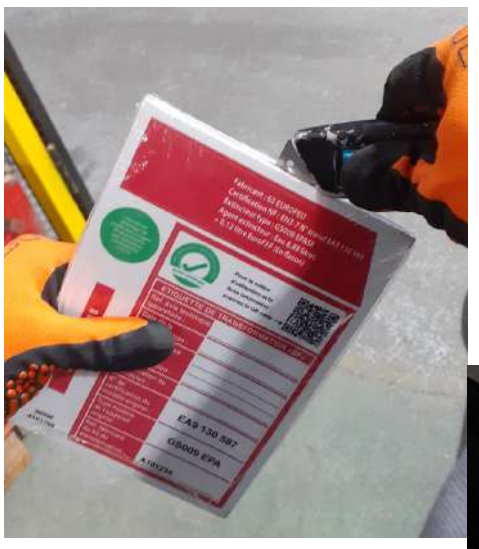	**16/** Prendre un paquet d'adhésifs présent dans le kit de transformation, **faire une ouverture en haut de façon à garder les 20 plaquettes en bon état.**

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
17	**6L** **9L**	**17/** Remplir au préalable l'étiquette de vérification avec les informations demandées : - Date de la transformation, - Nom et adresse de la société réalisant la transformation, - L'identification du technicien. **<u>Pour les 6L :</u>** 1. Cocher le N° de certification du modèle originel, 2. Cocher le type de modèle de l'appareil originel. Ces deux informations sont indiquées sur l'extincteur.

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
18	1	**18/** Décollez puis collez les quatre adhésifs situés sur une plaquette : - 1 = Foyer (voir l'annexe concernée pour la position), - 2 = Identification de l'agent extincteur (voir l'annexe concernée pour la position), - 3 = Étiquette de vérification (Libre de position, mais ne doit pas masquer la sérigraphie), - 4 = Pastille agent PE (Si une pastille est déjà présente, la coller par dessus). **Voir les annexes pour trouver la bonne configuration (AREX ; SPIT ; AFREX ; EUROFEU).** *Mettre l'étiquette de vérification annuelle.*
	2	
	3	
	4	

ANNEXE 1

Si une pastille est déjà présente, la coller par dessus.

4

2

3

ETIQUETTE DE TRANSFORMATION «SF»	
Réf. avis technique laboratoire :	EN 12787
Date de la transformation :	
Nom et adresse de la société réalisant la transformation :	
Identification du technicien :	
N° de certification du modèle originel :	☐ EA6 130 590 ☐ EA6 130 586
Type modèle de l'appareil originel :	☐ GSP006 EPA ☐ GS006 EPA
Réf. fabricant du kit de transformation :	A101233 — N° d'OF

Pour la notice d'utilisation et la fiche informative : scannez le QR code

Attention, ne pas masquer cette partie du texte.

ANNEXE 2

Si une pastille est déjà présente, la coller par dessus.

Attention, ne pas masquer cette partie du texte.

ANNEXE 3

Si une pastille est déjà présente, la coller par dessus.

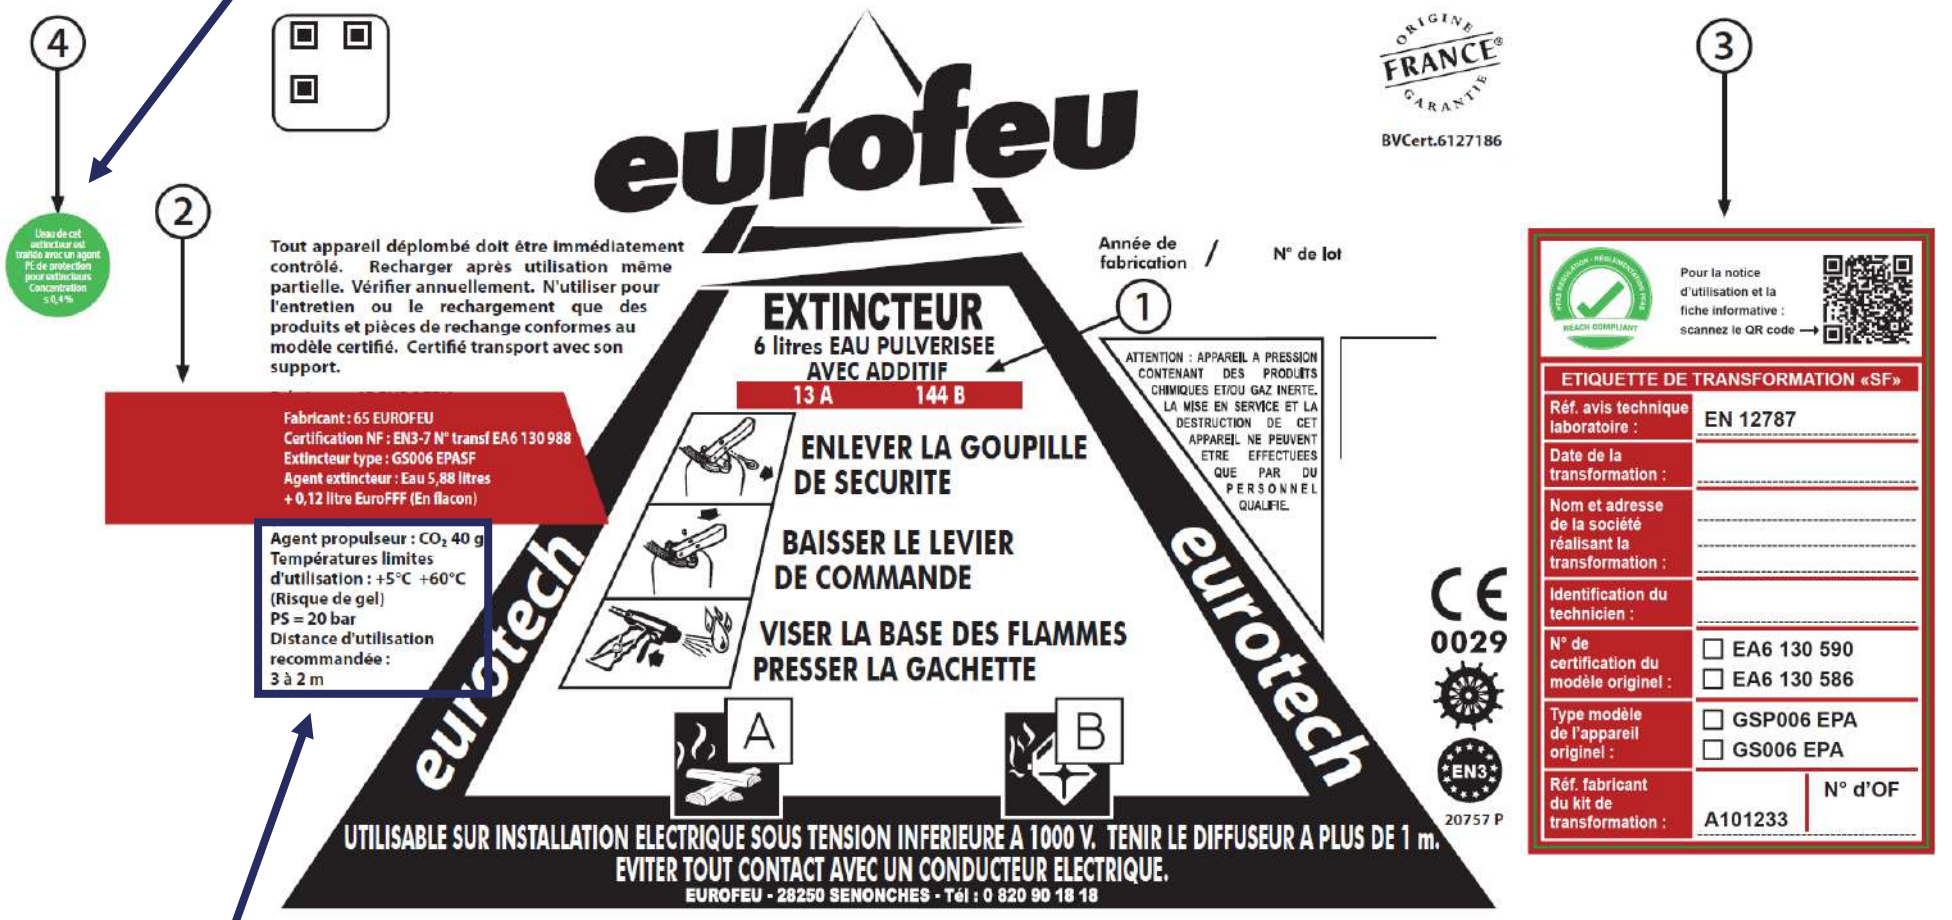

Attention, ne pas masquer cette partie du texte.

ANNEXE 4

Si une pastille est déjà présente, la coller par dessus.

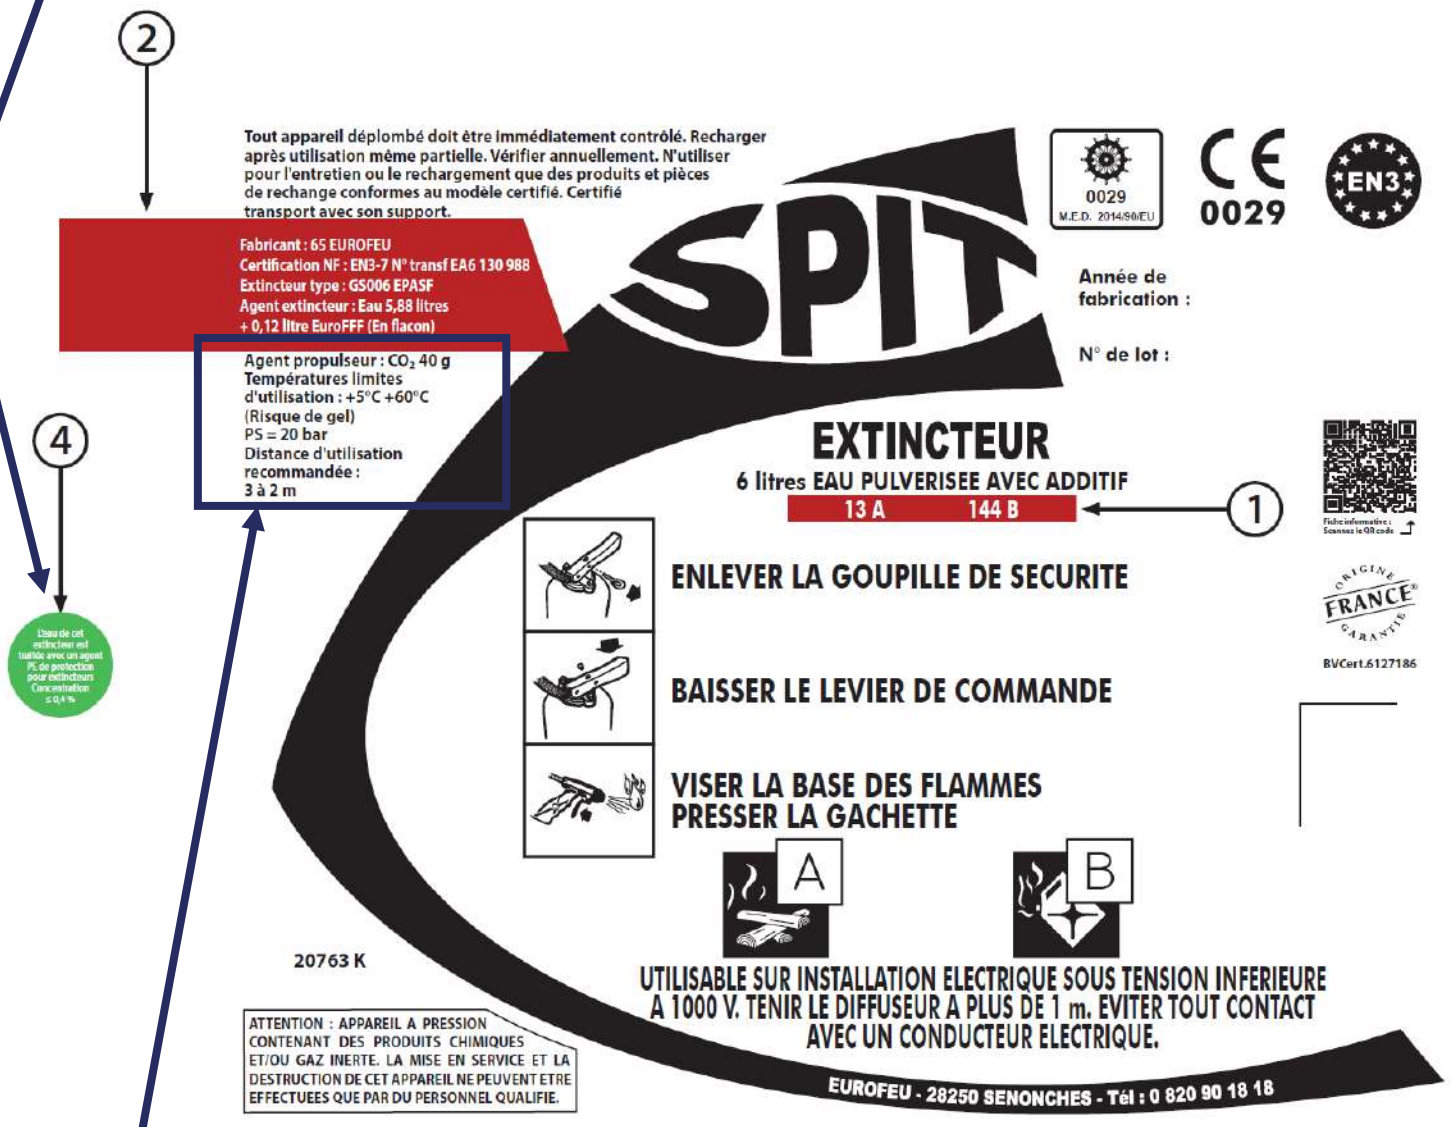

Attention, ne pas masquer cette partie du texte.

ANNEXE 5

Si une pastille est déjà présente, la coller par dessus.

Attention, ne masquer pas cette partie du texte.

N° Opération	Photos des opérations	Instruction
19		**La transformation de l'extincteur est terminée.**

Marques commerciales concernées :

Photos après transformation

Eurofeu

Afrex

Arex

SPIT